

➤ Nachforderungen verwerfen


Wenn Sie eine Nachforderung angewählt haben, aber doch nicht durchführen möchten, klicken sie auf „Nachforderung verwerfen“. Hierdurch wird der Status auf den letzten Stand zurückgesetzt, d. h. der Auftrag wird nicht durchgestrichen dargestellt.



Bitte überprüfen Sie Ihre offenen Aufträge nach nicht verarbeiteten Nachforderungen und gehen Sie wie oben beschrieben vor, damit der Ursprungsaufrag wieder frei gegeben wird.



Der mit einem Doppelklick geöffnete Auftrag zeigt Ihnen unter „Tests“ die im Ursprungsaufrag angeforderten Parameter rot unterlegt.

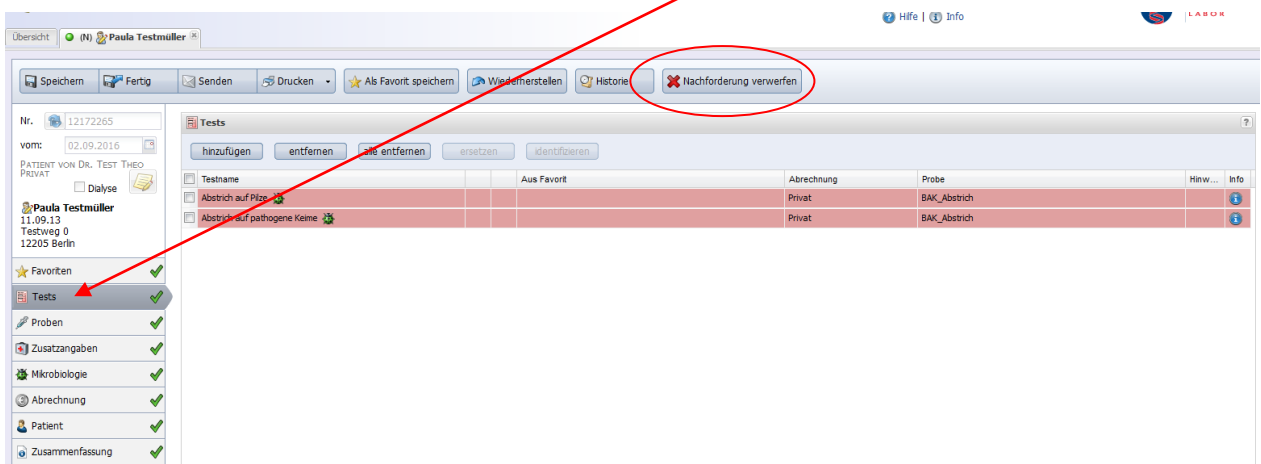

Stellen Sie nun fest, dass eine Nachforderung nicht möglich ist – im oben gezeigten Beispiel können keine Blutparameter nachgefordert werden, weil es sich um einen mikrobiologischen Auftrag handelt – **verwerfen** Sie bitte die Nachforderungen. Bitte nicht einfach mit „Fertig“ speichern oder gar löschen!

Fragen beantwortet gern das Labor 28 star.net® Team unter 030.82093-188.

Herzlichen Dank.
Ihr Labor 28 star.net® Team.